


Temperatur- och fuktgivare

OS-3001-16

Installationsbeskrivning

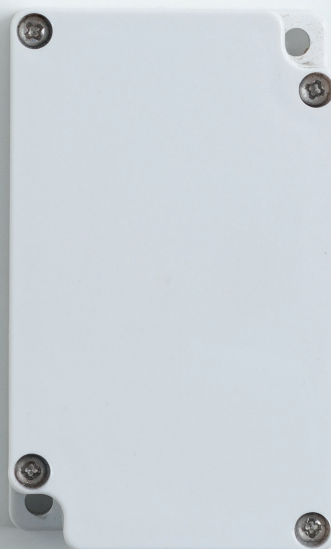

Installationsbeskrivning

Monteringsinstruktion:

- Placera enheten på en vägg 160 till 180 cm ovanför marken.
- Ventilationshålet sitter i botten och ska vara placerat nedåt.



Steg 1:

Säkerställ att ventilationshålet i botten är placerat nedåt. Det är viktigt för att undvika att vatten kommer in i enheten. Observera att membranet som sitter över ventilationshålet är till för att skydda sensorn och ska INTE avlägsnas.



Steg 2:

Aktivering görs genom att placera en magnet mot dekalen på sidan av kapslingen i tio sekunder. En röd lysdiod på insidan börjar att blinka när aktiveringen är slutförd (locket måste vara av för att lysdioden ska synas).

Ta bort magneten efter tio sekunder eller när lysdioden börjar att blinka.



Steg 3:

Montera enheten på väggen med två skruvar genom de grönmarkerade hålen på bilden. Placera de medföljande distanserna mellan enheten och väggen för att säkerställa att ett luftflöde kan ske bakom enheten. Kontrollera att ventilationshålet är placerat nedåt.

Installationen är klar!



Produktens förpackning skall sorteras som wellpapp i enlighet med landets rådande regler. Produkten i sig skall efter användande sorteras som elektronikskrot och kasseras i enlighet med landets gällande regler. Enheten kan även returneras till EcoGuard.

EcoGuard AB är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001



EcoGuard AB
Klerkgatan 18
702 44 Örebro
SWEDEN
www.ecoguard.se